

EMPRESA PERFILTERMIK, S.A.


DIRECCIÓN PASEO DE TXALAKA, 18, 20115 ASTIGARRAGA (GIPUZKOA)

Nº CERTIFICADO 20760

VENTANA (1.230 x 1.670) mm Acristalamiento:4+4/16/6+6
REF. «VENTANA DOS HOJAS CON TRAVESAÑO MARCO 60-10+CAJÓN MONOBLOCK COMPACTO»

Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo según UNE-EN ISO 140-3:1995

Frecuencia (Hz)	R (dB)	I (k = 2)
100	28,5	±2,4
125	25,5	±2,4
160	25,1	±2,4
200	27,3	±2,4
250	27,5	±1,6
315	29,9	±1,6
400	34,2	±1,6
500	32,3	±1,6
630	32,8	±1,6
800	34,1	±1,6
1.000	36,8	±1,6
1.250	37,6	±1,6
1.600	40,2	±1,6
2.000	41,1	±1,6
2.500	42,7	±1,4
3.150	43,7	±1,4
4.000	45,4	±1,4
5.000	45,3	±1,4

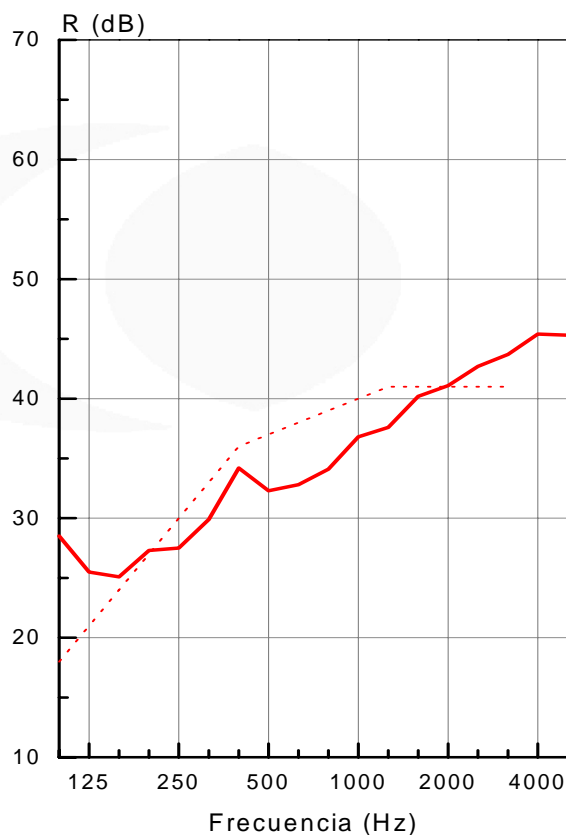

Índice de aislamiento a ruido aéreo:

$$R_A = 36,5 \pm 1 \text{ dBA}$$

Índice ponderado de reducción sonora:

$$R_w (C; C_{tr}) = 37 (-1;-4) \text{ dB}$$

 Incertidumbre asociada a R_w : $\pm 2 \text{ dB}$
FECHA 9 de diciembre de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.